

DESCRIPCIÓN:

- Equipo para la activación de solenoides, y la lectura de sensores digitales (contadores) y analógicos, a distancia, mediante un cable bifilar. Según el modelo de **Módulo Agrónic Monocable (MAM)** permite la conexión de:
 - **MAM1-20:**
 - 1 solenoide latch de 2 hilos
 - 2 entradas digitales / contadores
 - **MAM2-00:**
 - 2 solenoides latch de 2 hilos ó 1 de 3 hilos
 - **MAM3-20:**
 - 3 solenoides latch de 2 hilos ó 1 de 3 hilos
 - 2 entradas digitales / contadores
 - **MAM3-30:**
 - 3 solenoides latch de 2 hilos
 - 3 entradas digitales / contadores
 - **MAM2-22:**
 - 2 solenoides latch de 2 hilos ó 1 de 3 hilos
 - 2 entradas digitales / contadores
 - 2 entradas analógicas 4-20 mA
 - **MAM1-20R:**
 - 1 salida relé (24 v)
 - 2 entradas digitales / contadores
- El encapsulado del interior de la caja permite una inmersión temporal del módulo en el agua.
- La conexión entre el MAM y el Agrónic se hace a través del **Enlace Agrónic Monocable (EAM)**. Del EAM sale un cable bifilar al cual se conectan todos los MAM. Este cable permite tanto la alimentación como la comunicación de los MAM.
- Se pueden conectar hasta 120 módulos MAM a un enlace EAM.
- La distancia entre el EAM y el último MAM de la línea puede llegar a superar los 10 Km. (siempre según condiciones).
- Configuración y consulta mediante el Lector Módulos con pantalla y teclado.
- Dispone de un conector con tapón para poder conectar el Lector Módulos.
- Seguridad: Baterías en el EAM con duración de varias horas en caso de fallo en la alimentación general. Con baterías de mayor capacidad puede llegar a funcionar varios días.
- Protección contra sobretensiones.
- Tener en cuenta que los MAM encapsulados son integrables dentro del sistema Agrónic Monocable junto a los MAM no encapsulados (MAM2-41, MAM5-71, MAM8-101).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**Alimentación**

Fuente de alimentación	24 Vcc a través del propio bus Monocable, -20% +25%	
Consumo de energía:		
En reposo:	2 mW	(MAM1-20R , con el relé activado: 25 mW)
En comunicación:	4 W	

Salidas

Número	1 a 3 solenoides latch 1 salida relé para 24 voltios ca/cc
Tipo latch:	6 Vcc, 9 Vcc, 12 Vcc ó 16 Vcc Tiempo de disparo: 80 ms Carga de condensador: 3300 μ F

Ambiente

Temperatura	-10 °C a 70 °C
Humedad	100% - IP67
Altitud	2000 m
Polución	Grado II

Entradas

Digitales	Número	De 0 a 3
	Tipo	contacto libre de potencial
Analógicas	Número	2 (10 bits)
	Tipo	Analógicas 4 – 20 mA

Peso y dimensiones

Peso	0,45 Kg
Alto	100 mm
Ancho	130 mm
Profundo	55 mm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Cumple la Directiva 89/336/CEE para la Compatibilidad Electromagnética y la Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE para el Cumplimiento de la Seguridad del Producto. El cumplimiento de las especificaciones siguientes fue demostrado tal como se indica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas:



Emisiones EN 50081-1:94	EN 55022:1994 Clase B	Emisiones radiadas y conducidas.
Inmunidad EN 50082-1:97	EN 61000-4-2 (95)	Inmunidad a descargas electrostáticas.
	EN 61000-4-3 (96)	Inmunidad al campo electromagnético de frecuencia radioeléctrica.
	EN 61000-4-4 (95)	Inmunidad a transitorios rápidos en ráfagas.
	EN 61000-4-5 (95)	Inmunidad a las ondas de choque.
	EN 61000-4-6 (96)	Inyección de corrientes
	EN 61000-4-11 (94)	Variaciones a la alimentación.
Directiva de baja tensión:	EN 61010-1	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio.




Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

INSTALACIÓN MAM ENCAPSULADO:

La caja puede situarse atrapada en pared o sujeta en tubo de diámetro máximo 45 milímetros.


Las salidas de cable son de 45 cm. de longitud y un grosor de 0,5 mm. Las **conexiones** con las electroválvulas, línea de Monocable o contadores deberán estar **soldadas** y se realizarán con elementos de conexionado que aseguren una **estanqueidad** en la unión.

Como elementos de conexionado se pueden utilizar los de la serie Scotchlok de 3M (www.3m.com); *ES Caps* de TYCO Electronics (www.tycoelectronics.com); o bien los *kits de empalme y derivación de resina* de Cellpack (www.cellpackiberica.com).

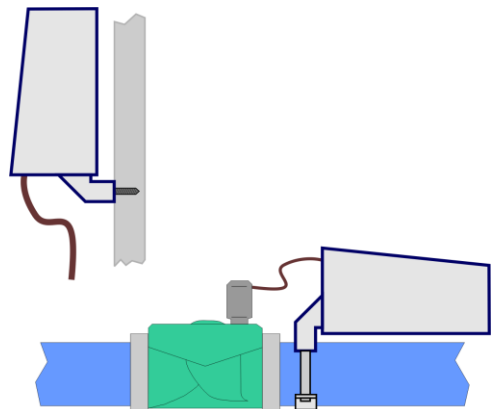

Con el equipo se proporcionan dos elementos de conexión estancos para que el instalador realice una correcta conexión del MAM con el bus Monocable. La **conexión** mediante estos elementos se debe realizar **sin pelar los hilos** del cable.

Insertar los tres cables en cada elemento sin sacar la funda de los hilos de cobre, a continuación presionar fuertemente con un alicate plano para enclavar.

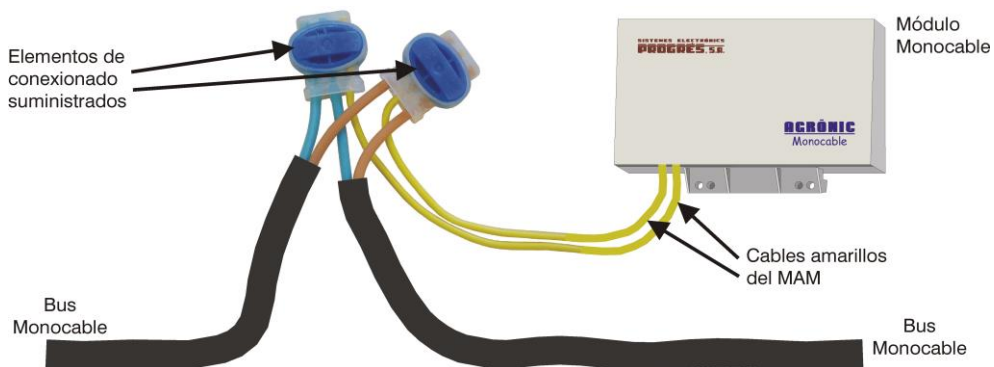

FUNCIONAMIENTO:

El sistema Agrónic Monocable funciona con un Enlace Agrónic Monocable (EAM) que se comunica con el Agrónic mediante un bus RS-485 ó un puerto serie RS-232 y con protocolo de comunicación *ModBus*. El EAM suministra los 24 Vcc que alimentan todo el sistema Monocable y que se distribuye a través de un cable bifilar al que se conectan todos los Módulos Agrónic Monocable (MAM). En los MAM se conectan las válvulas, contadores, sensores, etc.

A un solo EAM pueden conectarse hasta 120 MAM (dependiendo de la longitud total del cable y del tipo utilizado). Cada MAM viene identificado con un número y pueden situarse en cualquier orden dentro de la línea. Esta identificación se puede cambiar en cualquier momento a través de un Lector Módulos.

Los MAM se organizan en grupos de 10 (del 1 al 10, del 11 al 20, etc.). Cada 6,6 segundos se envía el estado de las salidas a un grupo y cada uno de los MAM de ese grupo envía sus estados de entradas, acumulados, sensores, etc. Cuantos menos grupos haya en una línea, más rápida va a ser la comunicación con cada uno de los MAM. En el peor de los casos, 120 MAM conectados en la línea, van a tardar 80 segundos en comunicar con todos los MAM.

MAM con prioridad: en el caso que sea necesario que un MAM tenga que actuar muy rápido, tanto en la activación de solenoides como en el envío de lecturas de sensores o entradas digitales, puede configurarse como "*MAM con prioridad*". Este módulo se comunica con la EAM cada 6,6 segundos. Para hacer esto el MAM ocupa un espacio de comunicación de cada grupo, y por lo tanto los MAM que ocupen su sitio en cada grupo no pueden conectarse a la línea. Ejemplo: si el MAM 1 es con prioridad no pueden conectarse a la línea ni el 11, ni el 21, ni el 31,...., ni el 111.

ENTRADAS Y SALIDAS:

ENTRADAS DIGITALES:

Hay hasta 2 entradas digitales, **D3** y **D4**, que pueden funcionar como entrada digital o también como contador. Cuando un contador se conecta a una entrada digital, ésta tiene capacidad para contar hasta 5 pulsos por segundo.

El común de las entradas **CD** se conectará al cable de color **Violeta**.

La entrada D3 se conectará al cable de color **Gris**, la D4 al **Marrón**, y la D5 al **Blanco**.

Los contactos del elemento conectado a una entrada digital deben ser libres de tensión.

ENTRADAS ANALÓGICAS:

El MAM dispone de dos entradas analógicas **A1 (Blanco)** y **A2 (Rosa)** para la lectura de sensores que proporcionen una señal de 4 - 20 mA. En la entrada hay puesta una resistencia de 200 Ω con lo que las tensiones que se leerán son de 800 mV para los 4 mA y de 4000 mV para los 20 mA.

Los sensores se alimentarán a 12 Vcc proporcionados por el MAM. El sensor sólo se alimentará durante el tiempo que se le haya configurado, durante el resto del tiempo permanecerá sin alimentación. El tiempo entre lecturas es configurado in situ, y puede ser distinto en función del MAM o de los sensores. La alimentación del sensor se conecta al cable **Verde** para el positivo de 12V y el común o 0V será el **Violeta** (Común digital y analógico).

SOLENOIDES LATCH:

El MAM permite trabajar con solenoides latch de dos ó tres hilos:

- *Solenoides latch de 2 hilos:* el común de todos los solenoides se conectará a **CR**, cable **Negro**, el otro hilo del solenoide se conectará a los hilos marcados como **R1** hasta **R3**.
- *Solenoides latch de 3 hilos:* con este tipo el número de solenoides que puede accionar el MAM encapsulado es de una sola unidad. La conexión del solenoide será el común **CR** en el cable de color **Negro**, el hilo de marcha en **R1**, cable de color **Rojo** y el paro en **R2**, cable de color **Azul**. El modelo MAM3-30 no puede tener solenoide latch de 3 hilos.

La tensión de disparo de los solenoides, es programable pudiendo ser de 6, 9, 12 ó 16 V.

Hay que tener en cuenta que muchos solenoides latch de 3 hilos pueden funcionar perfectamente con 2 hilos por si fuera preciso utilizar éstos.

SALIDA RELÉ:

El modelo MAM1-20R dispone de una salida de relé "FotoMOS" para accionar elementos alimentados a 24 voltios en alterna o en continua. La corriente máxima es de 1 Amperio y el límite de voltaje a 40 voltios.

La salida del relé interno corresponde con R1 y R2, colores **Rojo** y **Azul** respectivamente.

Hay que tener en cuenta para el estudio y ejecución de la línea monocable que un módulo con el relé activado consume como 12 módulos normales.

CONEXIONES MÓDULO AGRÓNIC MONOCABLE:



La conexión de los cables se realiza por el siguiente código de colores:

MODELO

Función	MAM1-20	MAM2-00	MAM3-20	MAM3-30	MAM2-22	MAM1-20R
Monocable1	Amarillo 1	Amarillo 1	Amarillo 1	Amarillo 1	Amarillo 1	Amarillo 1
Monocable2	Amarillo 2	Amarillo 2	Amarillo 2	Amarillo 2	Amarillo 2	Amarillo 2
Salida R1	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	
Salida R2		Azul	Azul	Azul	Azul	
Salida R3			Verde	Verde		
Común CR	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	
Digital D3	Gris		Gris	Gris	Gris	Gris
Digital D4	Marrón		Marrón	Marrón	Marrón	Marrón
Digital D5				Blanco		
Común CD	Violeta		Violeta	Violeta	Violeta	Violeta
Analóg. A1					Blanco Rosa Verde (Violeta)	
Analóg. A2						
Alimen. V+						
Común CA/CD						

CONFIGURACIÓN:

La configuración del MAM se realiza mediante el Lector Módulos, consistente en una pantalla y cuatro teclas. Para conectarlo no es necesario desalimentar el MAM.

Para conectar el Lector Módulos al MAM encapsulado hay que desenroscar el tapón de protección del conector central.

Para asegurar la estanqueidad, al terminar la configuración, **es imprescindible cerrar correctamente el tapón** de protección del conector central.

Después de conectar el Lector Módulos se tiene que pulsar una tecla para que la pantalla muestre la consulta. Para pasar a la configuración se tiene que pulsar la tecla **C/C** entrando en el menú. Con las teclas **-** y **+** se va cambiando de opción dentro del menú. Con la tecla **↩** se entra en la opción de menú seleccionada.

Opciones del menú:

- **Consulta**
- **Configuración**
- **Manual**

Consulta:

- Nombre del producto y versión del programa
- Estado de los solenoides 1 a 3
- Estado de las entradas digitales 3 a 5, que corresponden a los contadores 1, 2 y 3.
- Acumulados guardados en el MAM y protocolo de envío a la EAM. 2 pantallas.
- Lectura de los sensores analógicos (en milivoltios). No aparece en el MAM3-30.
- Estado de las comunicaciones del MAM:
 - o Sincr: no. No está sincronizado con el EAM, no hay ninguna comunicación.
 - o Sincr: si. Está sincronizado con el EAM, la comunicación es correcta.
 - o Vcc: no. No hay alimentación por la línea Monocable.
- Última comunicación recibida del EAM:
 - o correcta. Última comunicación recibida correcta.
 - o error timeout. No se ha recibido nada en la última comunicación.
 - o error checksum. La última comunicación se ha recibido con datos erróneos.
 - o error grupo. La última comunicación recibida es para otro grupo de MAM.
 - o error config. Se ha producido un error al configurar las comunicaciones.
 - o cambio grupo. Se ha cambiado el total de grupos de la línea.
- Estado de las últimas ocho comunicaciones: con 0 se marcan las comunicaciones que han sido erróneas y con 1 las que han sido correctas. El número que aparece a la derecha de la pantalla indica el desfase de tiempo entre el EAM y el MAM.
- Próxima recepción: tiempo entre dos recepciones, tiempo que falta para la próxima recepción y tiempo para el próximo sincronismo.
- Tensión latch: muestra la tensión aplicada al solenoide latch en la última activación o desactivación que se ha hecho. El nivel de tensión se muestra en milivoltios.

Configuración:

- **Número MAM:** es un valor de 1 a 120 que se usa para distinguir los 120 posibles módulos que pueden estar conectados a un EAM.
- **Válvula 3H:** respondiendo "no" se indica que se va a trabajar con solenoides latch de 2 hilos, con "si" se va a trabajar con solenoides latch de 3 hilos. No aparece en el MAM3-30.
- **T. Latch:** tensión de disparo latch. Puede ser 16 V, 12 V, 9 V ó 6 V.



- *T. sensor*: se indica, en minutos, la frecuencia de lectura de los sensores. Poniendo a 0 no se van a leer. El tiempo máximo entre lecturas es de 200 minutos. No aparece en el MAM3-30.
- *T. sen 1 2*: es el tiempo que necesitan estar alimentados los sensores para que den una lectura correcta. La unidad de tiempo es 0,01 segundos. La alimentación es de 12 V. Dejando a 0 no se lee el sensor. El tiempo máximo que se pueden alimentar los sensores es de $40 \times 0,01 = 0,4$ segundos. No aparece en el MAM3-30.
- *Retraso c.*: es el tiempo mínimo que necesita estar activo el pulso del contador para que incremente el acumulado. Un pulso inferior a este tiempo no incrementa el acumulado. El tiempo se indica con segundos y un decimal. Por defecto está a 1.0".
- *Cerrar R1*: poniendo un "1" se indica que el solenoide conectado a R1 se va a cerrar en caso de corte en la línea de Monocable.
- *Prioridad*: poniendo que "si" el MAM tendrá un tiempo de respuesta rápido, poniendo que "no" el MAM responde cuando le toque según el número de grupos de la línea.

Manual:

En esta opción del menú se permite la activación manual de solenoides. No permite salir de esta opción del menú si hay algún solenoide activado manualmente.


CONSEJOS PRÁCTICOS:

- El nº máximo de MAM que se pueden conectar a un EAM es de 120, aunque este número puede ser menor en función de la sección del cable bifilar utilizado y la distancia total de la línea.
- En casos de distancias largas es mejor que los MAM de un mismo grupo no estén conectados de forma consecutiva en la línea.
- En caso de que la tensión al final de la línea sea inferior a los 20 Vcc es mejor no numerar todos los MAM de un grupo. Por ejemplo configurar los MAM como 1, 4, 8, 11, 14, 18, no poniendo ni el 2, el 3, el 5, etc. Con esto conseguimos que la tensión de la línea se mantenga más uniforme.
- **El EAM y los MAM no encapsulados deben instalarse en un lugar donde estén protegidos de la luz solar y de la lluvia.**
- Los MAM encapsulados están preparados para estar a la intemperie, pero si no les toca el sol directamente mejorarán la resistencia de la caja en el tiempo.
- En el modelo EAM con SAI, sus baterías se deberán **desconectar** cada vez que el sistema tenga que estar un periodo de tiempo sin alimentación, para evitar así el deterioro de estas baterías.
- Todos los MAM del sistema estarán configurados para que su salida R1 no cierre en caso de quedarse sin alimentación. Este parámetro se podrá modificar individualmente si la instalación lo requiere (módulo con salida general/hidrante y en instalaciones de riego por gravedad).
- Un sistema con una longitud total de cable menor a 500 metros y un número de módulos inferior a 8 puede presentar un mal funcionamiento de las comunicaciones con los módulos. Ponerse en contacto con PROGRÉS para realizar los ajustes necesarios.


RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BUS MONOCABLE:

- **Distribución equipos:**
 - a) Disponer de un plano o croquis con la ubicación de los módulos para facilitar su instalación y puesta en marcha, atendiendo a la configuración que Sistemas Electrònics Progrés S.A. ha estimado con relación a las distancias entre el Agrònic y los módulos.
 - b) Disponer de protecciones de línea distribuidas estratégicamente, en finales de ramal, bifurcaciones y en tramos de más de 500 metros, con su correspondiente toma de tierra.
- **Elección del cable:**
 - a) Cable bifilar de sección entre $1,5 \text{ mm}^2$ y $2,5 \text{ mm}^2$ según distancia a instalar y número de módulos.
 - b) Aislamiento entre hilos debe de ser de **polietileno reticulado (RV-K)** para garantizar una baja capacidad mutua. Tensión de aislamiento de 500 V
 - c) Cable de la menor capacidad mutua posible. Para garantizar distancias de 10 Km. debemos elegir cable inferior a 60 nanofaradios/kilómetro (nF/Km.) y nunca superior a 80 nF/Km. Si no figuran en las especificaciones del cable, pedir las al fabricante.
 - d) En aquellos casos dónde haya instalaciones con riesgo de rotura por mala manipulación o asentamientos del terreno, se recomienda usar cable flejado (RVFK).

- e) En aquellos casos con altos niveles de ruido electromagnético o instalación de dos o más cables en paralelo se recomienda usar cable apantallado (RVMK).
- f) Tener presente que el uso de cable flejado o apantallado tiene mayor capacidad mutua que reducirá sus prestaciones de alcance.
- **Especificaciones del cable a usar en Sistema Monocable**
 - **RV-K:** Tipo de cable usado en la mayoría de instalaciones eléctricas.
 - **R:** Recubrimiento interno del cable: XLPE o PEX (Polietileno reticulado)
 - **V:** Cubierta externa: PVC (policloruro de vinilo)
 - **K:** Flexibilidad
 - Clase 5: Flexible
 - Clase 1-2: Rígido
 - **RVMK:** Cable igual que el anterior pero dotado de una armadura de alambres debajo de la cubierta externa, actuando de protección contra roedores o agresiones mecánicas.
 - **R:** Recubrimiento interno del cable: XLPE ó PEX (Polietileno reticulado)
 - **V:** Cubierta externa: PVC (policloruro de vinilo)
 - **M:** Con armadura de alambres debajo de la cubierta externa
 - **K:** Flexibilidad
 - Clase 5: Flexible
 - Clase 1-2: Rígido
 - **RVFK:** Cable igual que el anterior pero dotado de una armadura con doble fleje de acero debajo de la cubierta externa, actuando de protección contra roedores o agresiones mecánicas.
 - **R:** Recubrimiento interno del cable: XLPE o PEX (Polietileno reticulado)
 - **V:** Cubierta externa: PVC (policloruro de vinilo)
 - **F:** Con armadura de doble fleje de acero debajo de la cubierta externa.
 - **K:** Flexibilidad
 - Clase 5: Flexible
 - Clase 1-2: Rígido
 - **Tendido del cable:**
 - a) No conectar ningún hilo del bus Monocable a tierra.
 - b) Instalar el cable en la misma zanja que la tubería y a la misma profundidad para evitar roturas del cable por maquinaria agrícola y roedores, además del correspondiente ahorro de costes, serpenteando la tirada de cable, sin estiramientos que provoque roturas por asentamiento del terreno.
 - c) Evitar rozaduras o cortes parciales de cable ya que nos ocasionan variaciones en las magnitudes del cable (capacidades, inductancias, resistencias, etc.) que afectan directamente las señales de comunicación. Utilizar como material de recubrimiento del cable, la misma cama de tierra dónde se coloca la tubería.

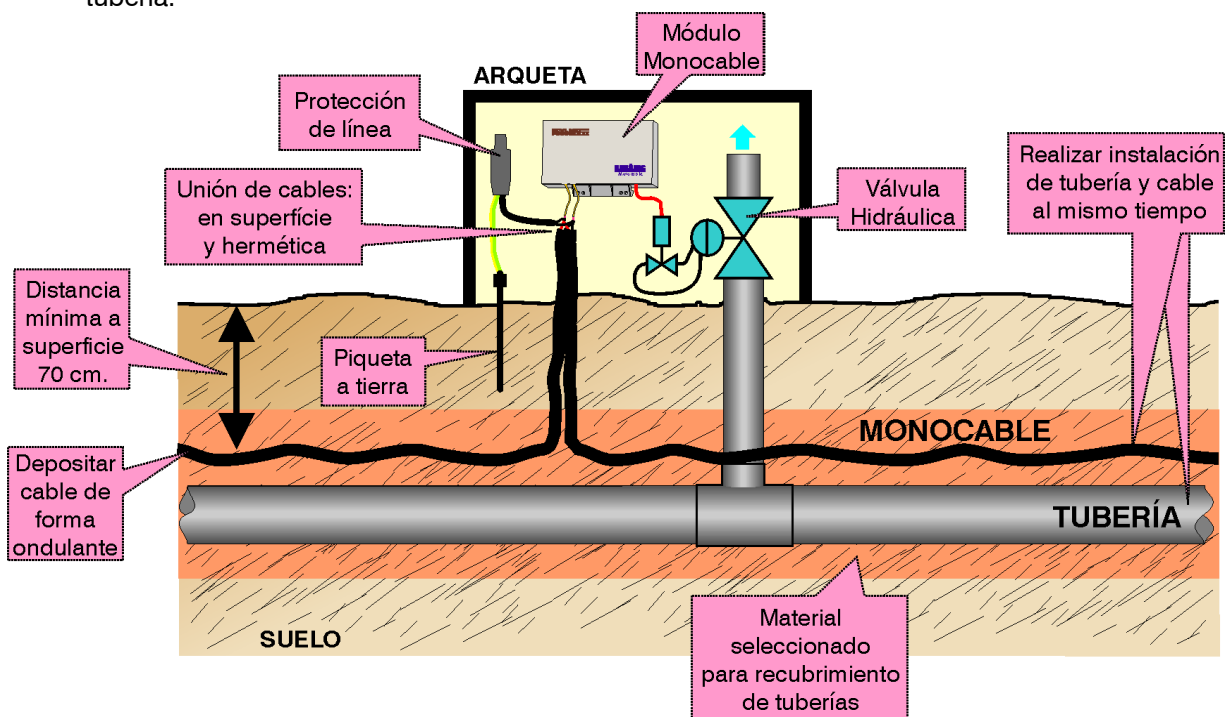


- d) Respetar las distancias de seguridad del cable en las conexiones de los módulos para evitar roturas por afección de maquinaria.

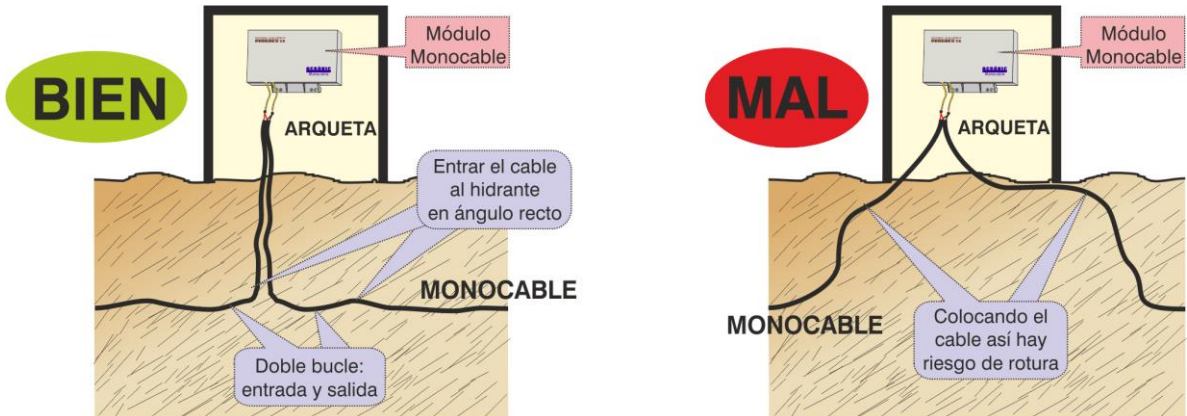

- e) La unión del final de rodillo con el siguiente se realizará siempre que sea posible en la superficie, de no ser así, hay que asegurar la total estanqueidad de la unión mediante terminales termo retráctiles con sellante o con uniones resinadas.

• **Conexión y verificación de la instalación:**

- Iniciar el conexionado por las protecciones de línea y la EAM en cabecera, con su toma de tierra, así aseguramos la protección a chispas eléctricas desde el primer momento.
- Dejar un bucle suficientemente holgado dónde se instalarán los módulos para su conexión, evitando uniones enterradas y respetando siempre las profundidades de enterramiento del cable.
- Hacer pruebas de continuidad y aislamiento con tierra para cada ramal o puntos de empalme.

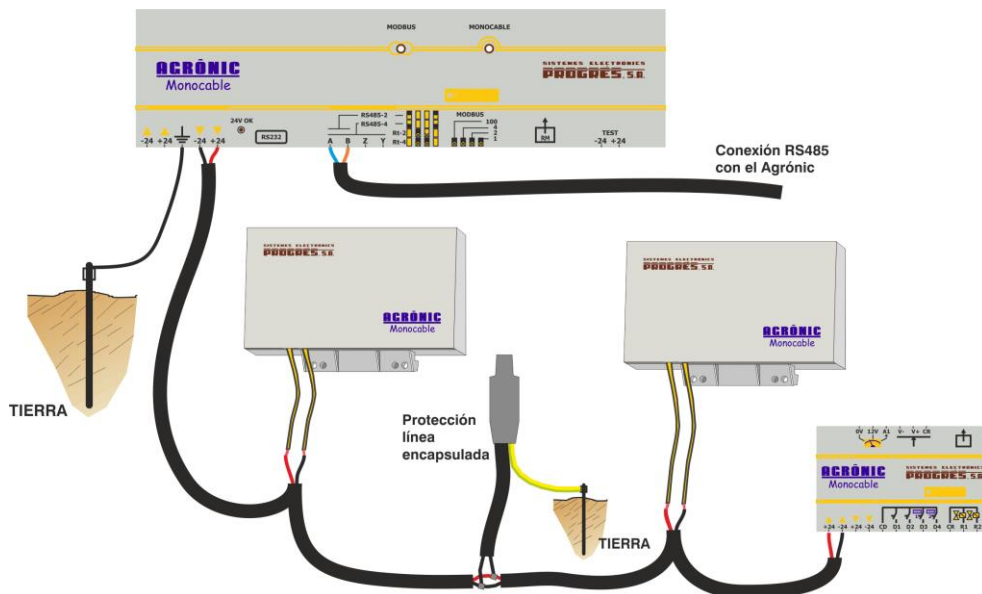

ATENCIÓN :

- ✓ Es muy importante cerrar adecuadamente el tapón de protección del conector de configuración para asegurar la estanqueidad del equipo.
- ✓ Evitar en la medida de lo posible que el sol incida directamente en los MAM encapsulados. Colocar siempre la tapa externa de protección.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2
25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es
www.progres.es